


# Консервация Евролос ПРО

Для прекращения работы станции на срок от 4х недель и более, либо на зимний период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов.

- 01** Откройте крышку. Отсоедините кабель питания воздушного компрессора от розетки. Унесите компрессор в сухое помещение (см условия хранения в техническом паспорте).

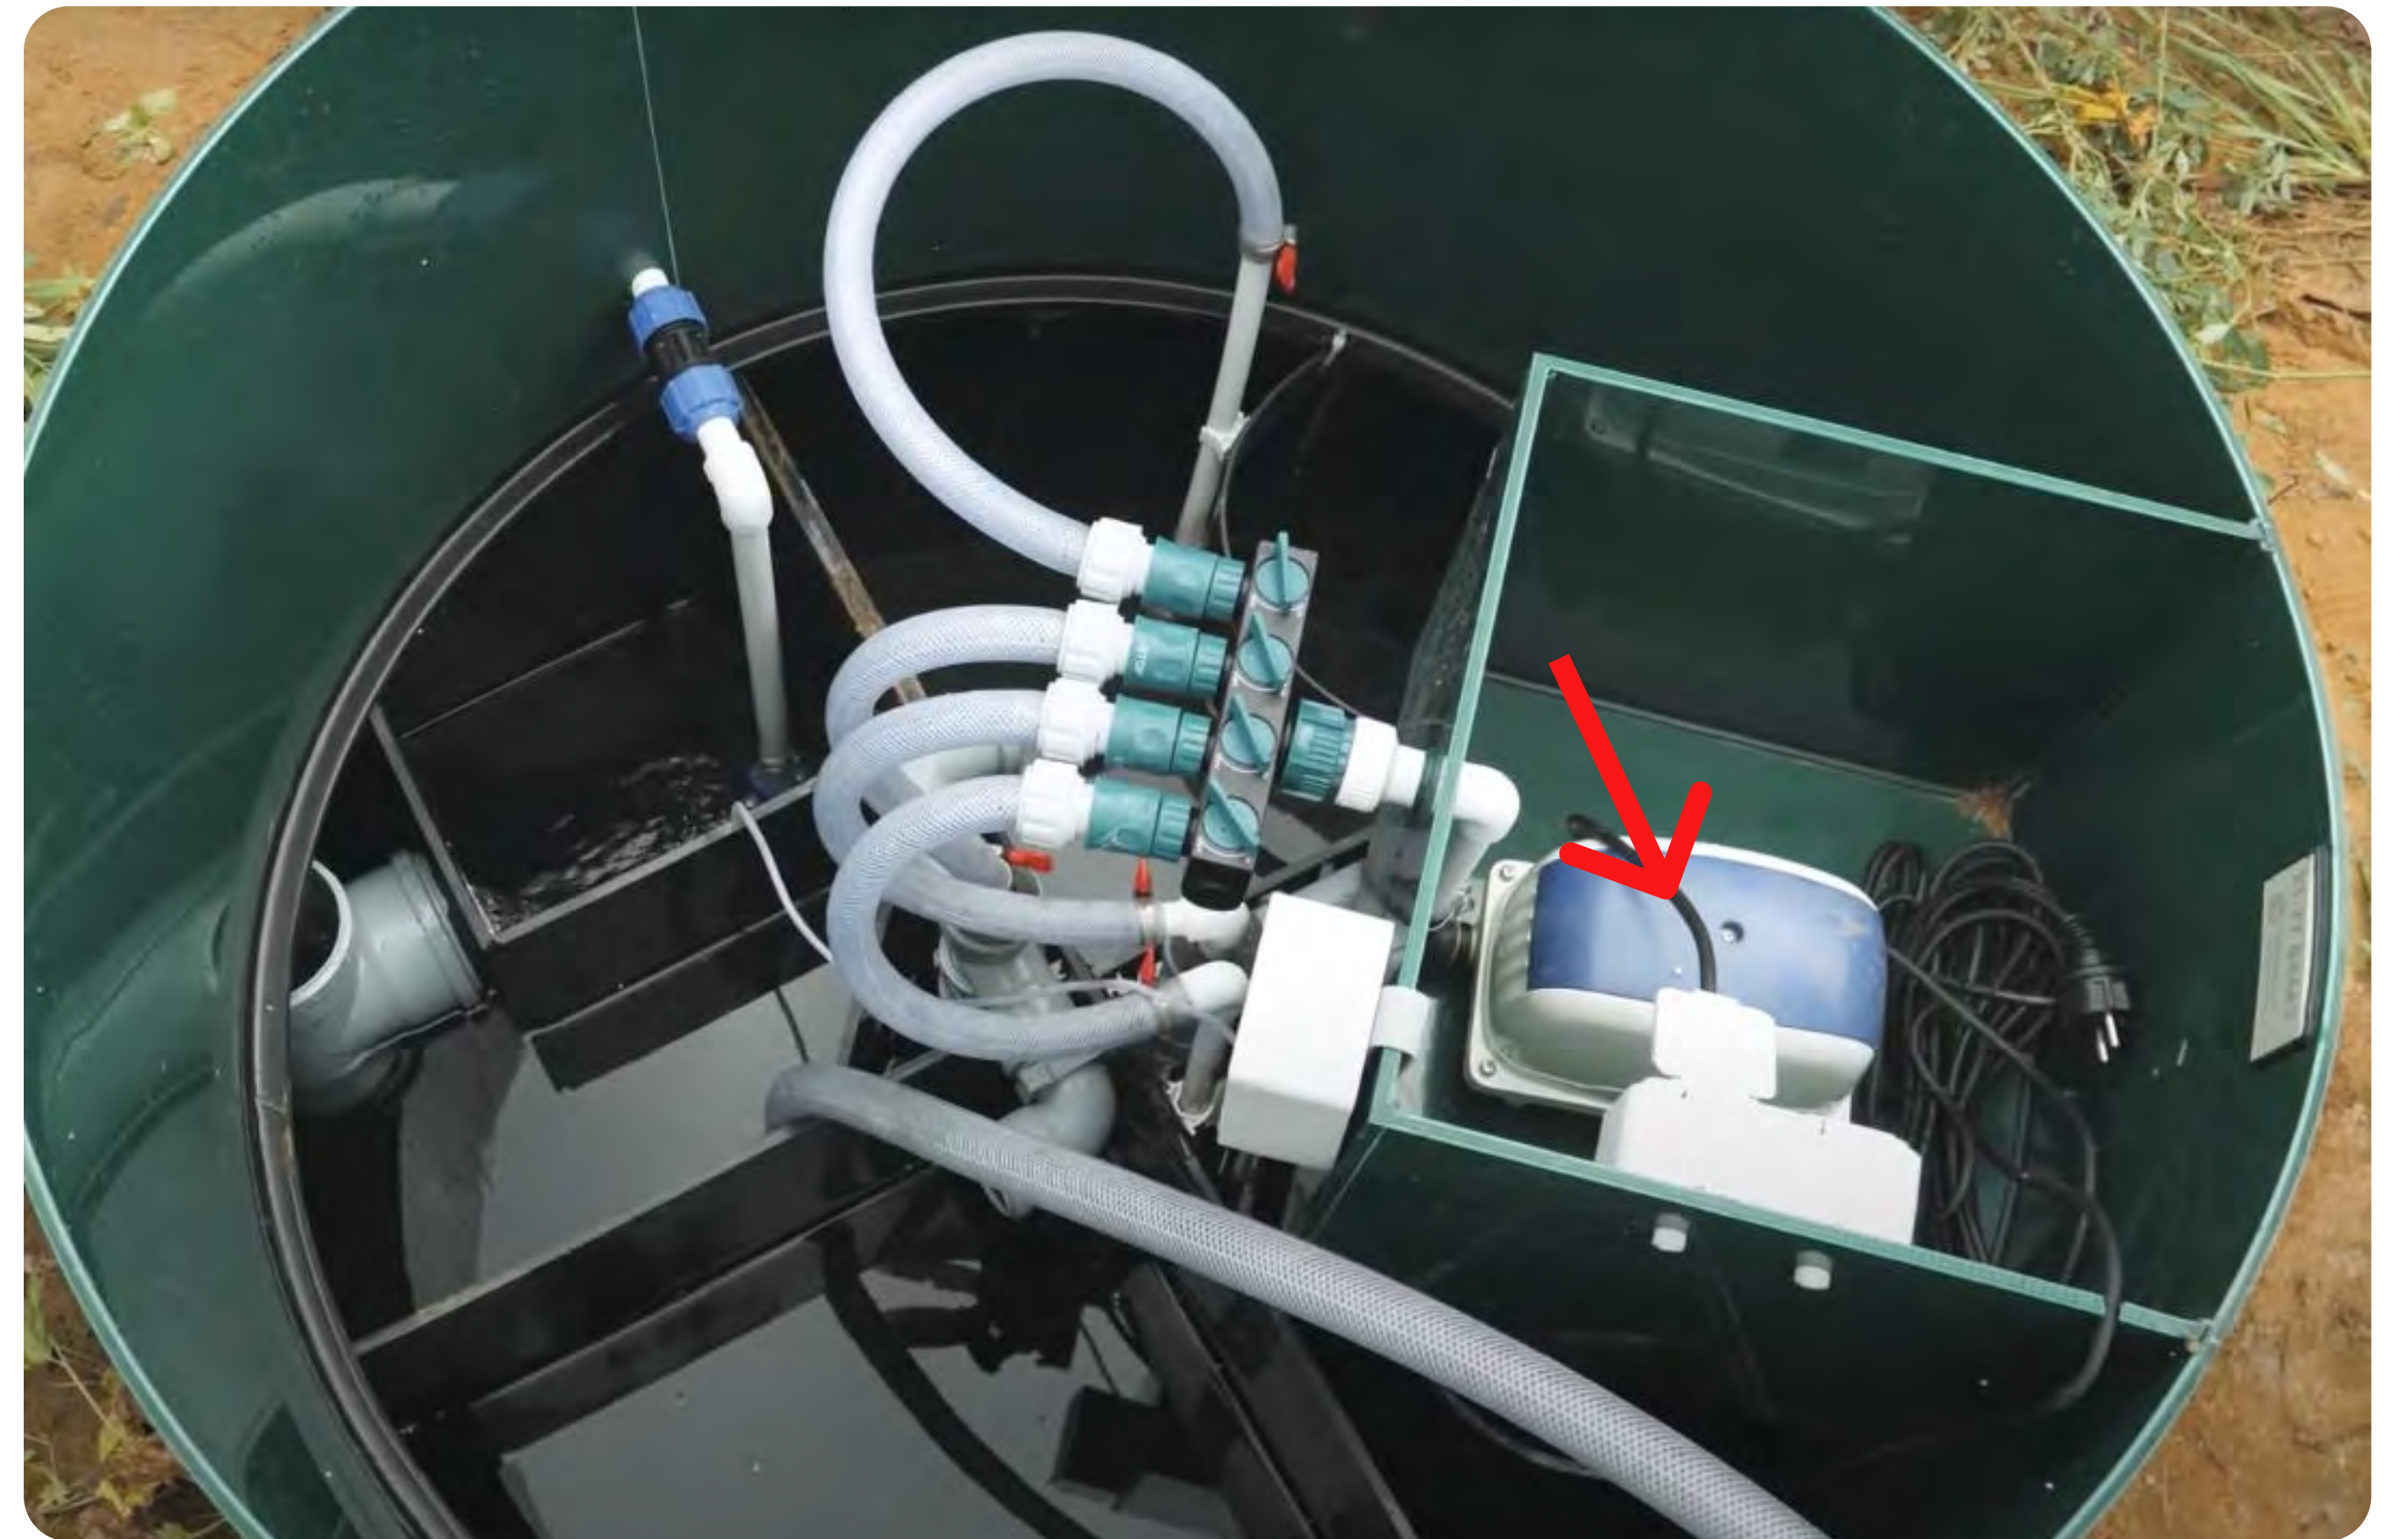


**02**

## Только для станций с принудительным сбросом очищенной воды

Вручную подняв поплавковый датчик, включите насос принудительного сброса, чтобы опустошить герметичный отсек в котором он находится.

После откачки, остаток воды в трубопроводе сольётся обратно в отсек. Её необходимо удалить подручными средствами, чтобы отсек был полностью сухим.

Отсоедините кабель питания насоса принудительного сброса от розетки. Насос оставьте в отсеке.

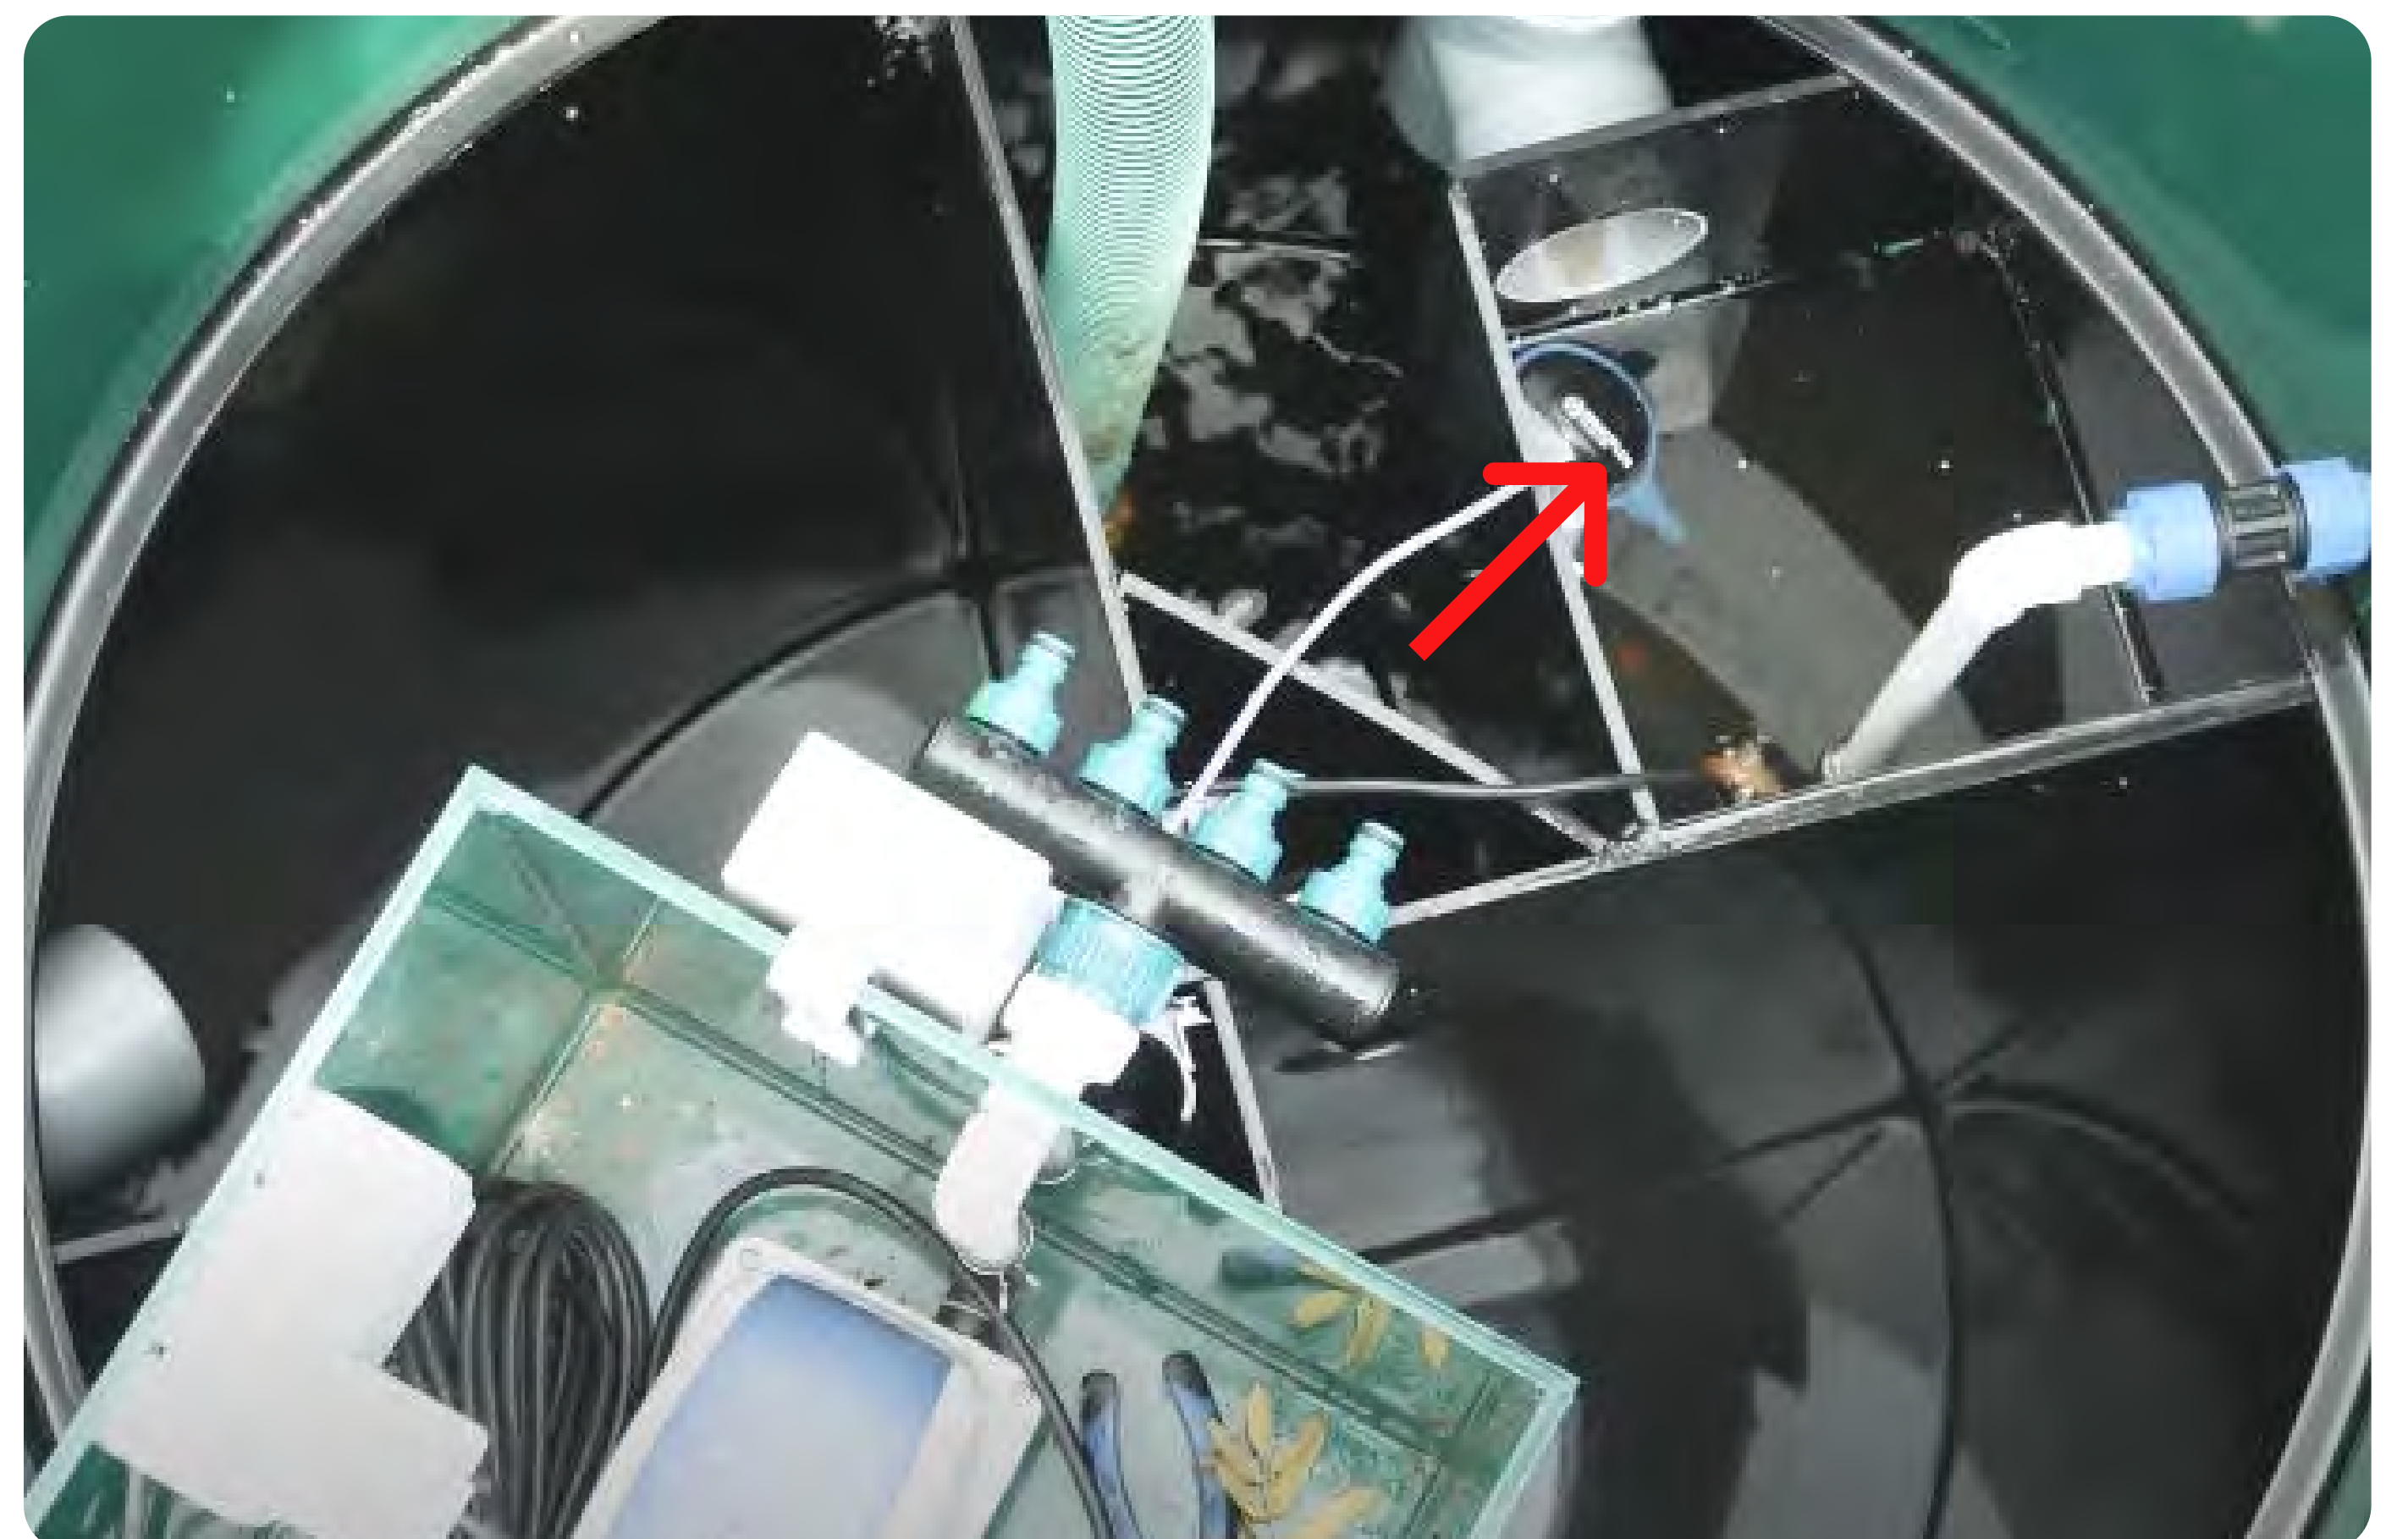


03

**Только в случае сделанного ТО менее 1 месяца назад (либо станция не эксплуатировалась)**

В любые 3 отсека опустите по одной пятилитровой пластиковой бутылке, наполовину наполненной песком.

Это необходимо чтобы во время возможного замерзания воды в станции основное давление приняли на себя именно бутылки, а не стенки станции.

К горлышкам бутылок привяжите синтетическую верёвку, чтобы достать их во время расконсервации.

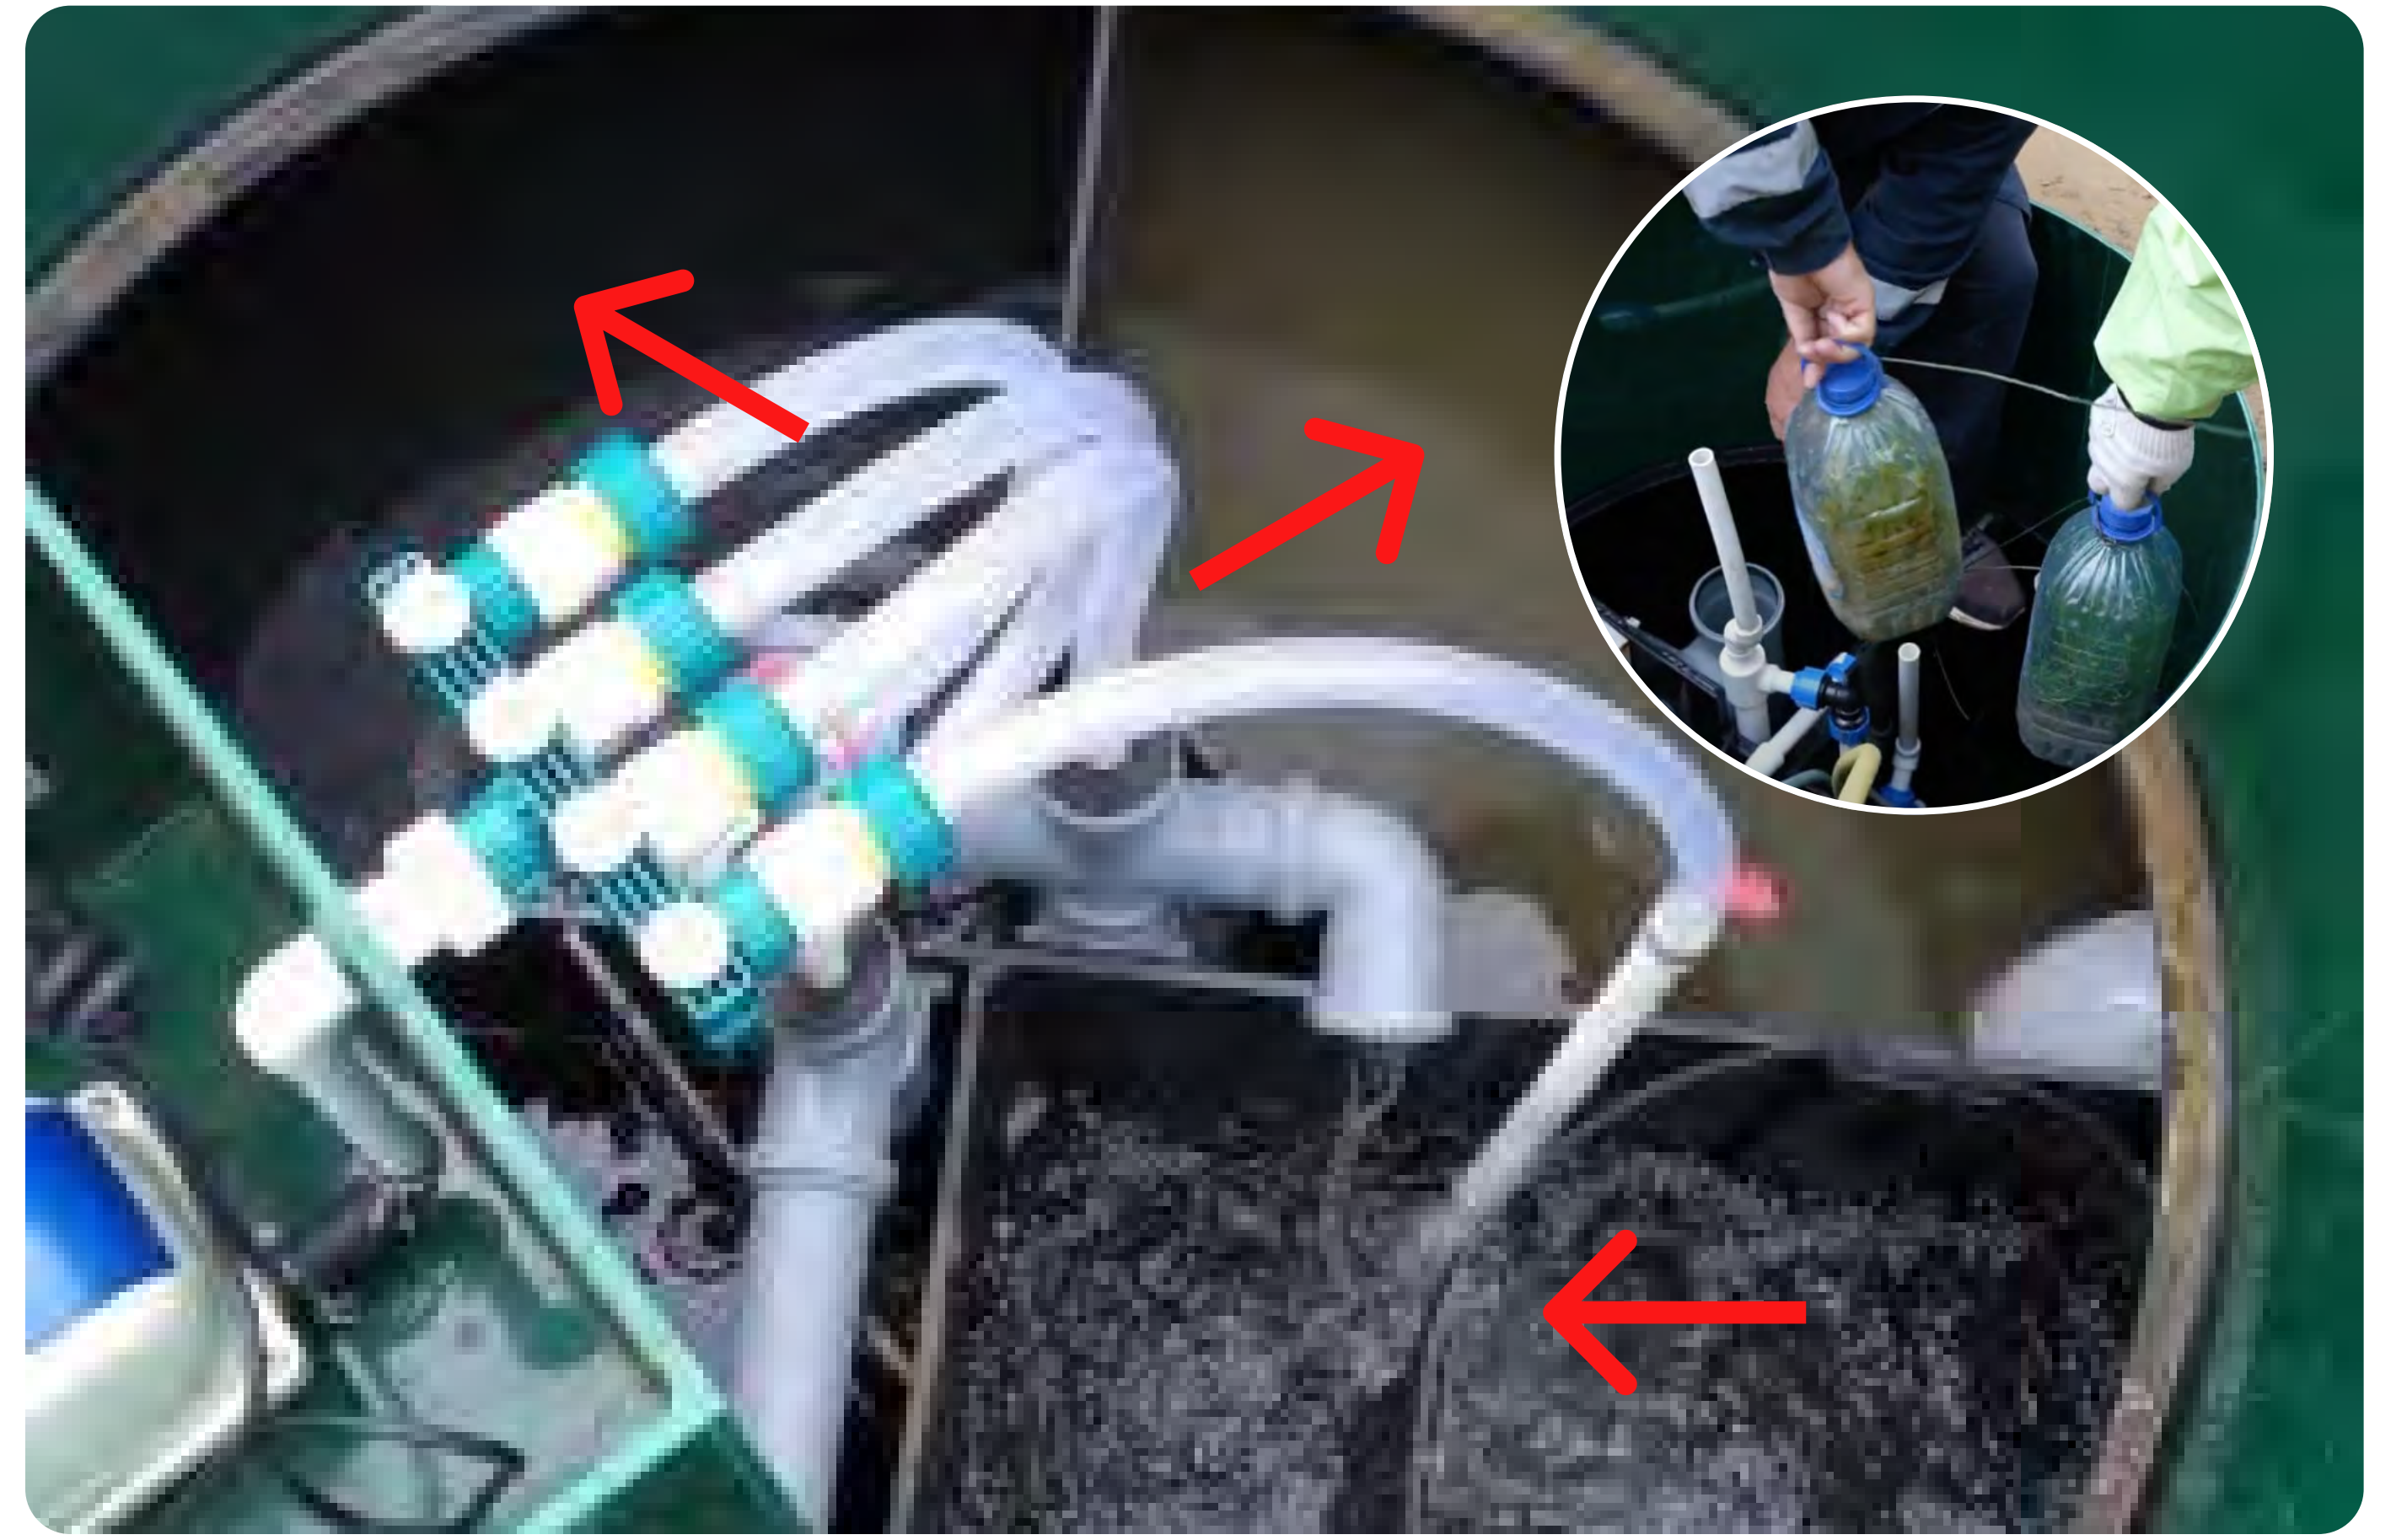

04

Накройте крышку вспененным фольгированным полиэтиленом 10 мм или более (фольгой вниз) с минимальным запасом 0.5 метра от края и фиксируем его положение. Цель укрывного материала не только сохранить тепло, но и отвести влагу от станции.

